


Parapeto detalė Nr. 3
PIR+ PIR nuolydis + EPDM membrana

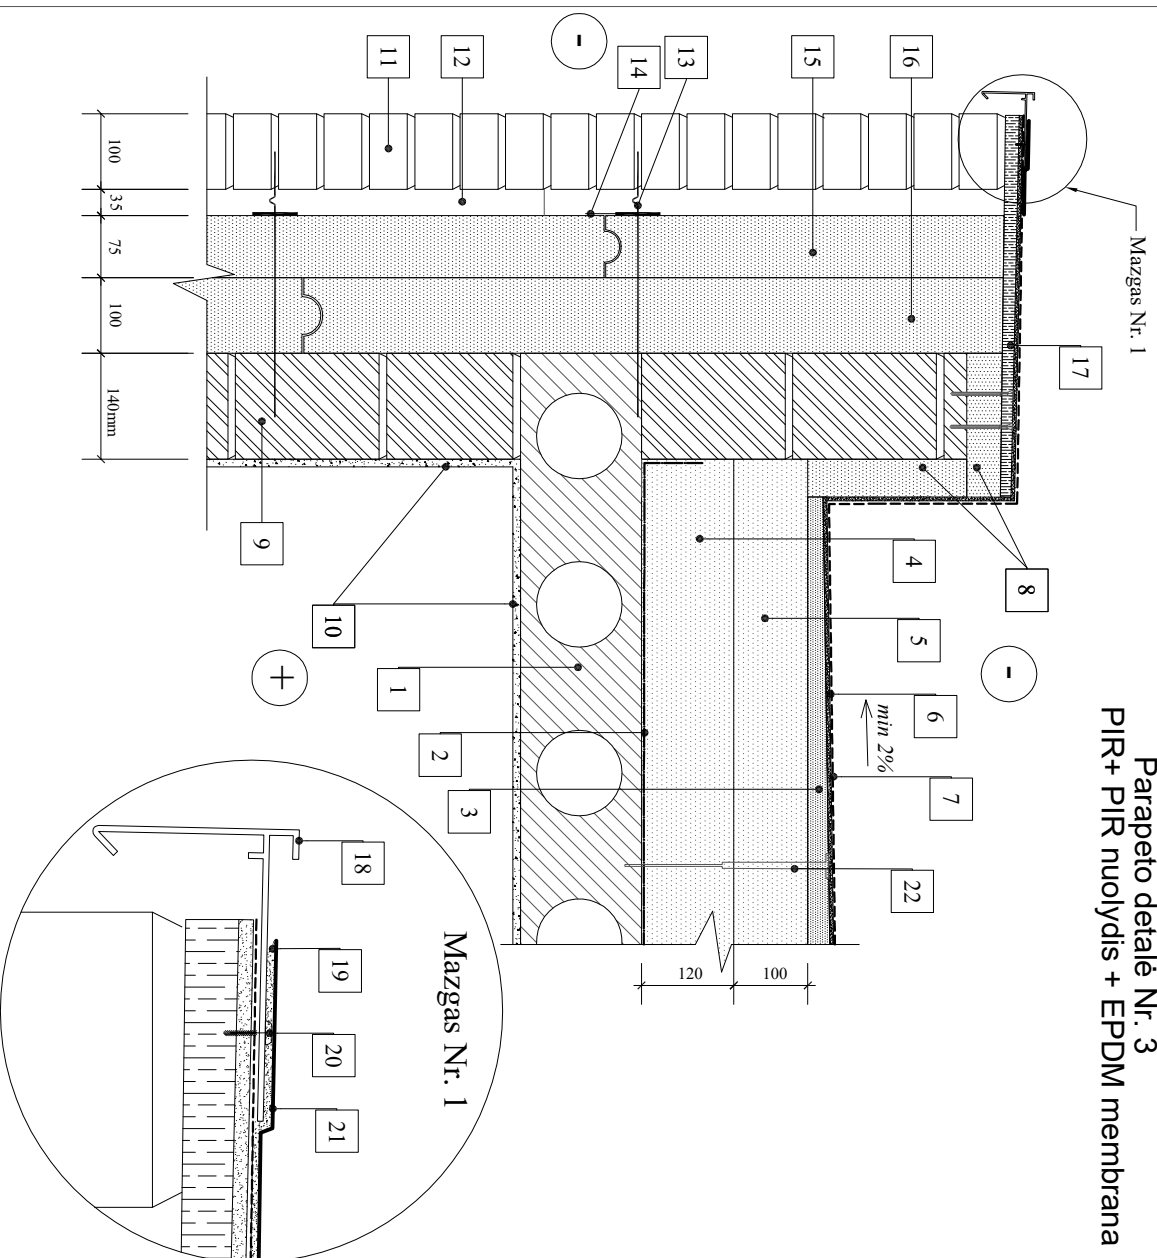

Parapeto detalės aprašymas. A klasė
Stogo varža : $R = 11 \text{ m}^2\text{K/W}$ (tik šiluminio)
Sienos varža: $R = 8,3 \text{ m}^2\text{K/W}$ (tik šiluminio)

1.	Gelžbetoninė perdanga
2.	Garų izoliacija, PE plėvelė 200 μm arba vienas sluoksnis prilydomos dangos
3.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver A, $\lambda = 0,022 \text{ (W/m.K)}$; Storis - kint.
4.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022 \text{ (W/m.K)}$; Storis - 120mm
5.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022 \text{ (W/m.K)}$; Storis - 100mm
6.	Firestone Pagrindo klijai (BA-200+ (T))
7.	Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR 1,14mm membrana
8.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022 \text{ (W/m.K)}$; Storis - 50mm
9.	Mūro blokelis
10.	Tinkas
11.	Mūro siena
12.	Oro tarpas
13.	Tvirtinimo detalė
14.	Rectitape siūlių juosta
15.	Poliuretanas Recticel Eurowall 21, $\lambda = 0,021 \text{ (W/m.K)}$; Storis - 75mm
16.	Poliuretanas Recticel Eurowall 21, $\lambda = 0,021 \text{ (W/m.K)}$; Storis - 100mm
17.	Dreiginei atspari lenta- OSB/MDP 12mm
18.	Royal Classic Plus aluminis 60x60 mm.
19.	Firestone QuickPrime Plus gruntas
20.	Aluminiro tvirtinimas kas 100mm tinkamais sraigtais
21.	Firestone 5" FromFlash juosta
22.	Šiluminiai prie pagrindo tvirtinti skirtingas kaišius

PASTABA: Stogo sluoksniai pagal ataskaitos Nr. 20-101.2015.13 ir 20-101.2015.13 (bandymo metodas LST CEN/TS 1187:2012) klasiškąjuojama Broof (t1).

Firestone
BUILDING PRODUCTS

RubberGard® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Ventilijuojamas fasadas. Aluminis lankstinys parapetui

EPDM
sistemos